

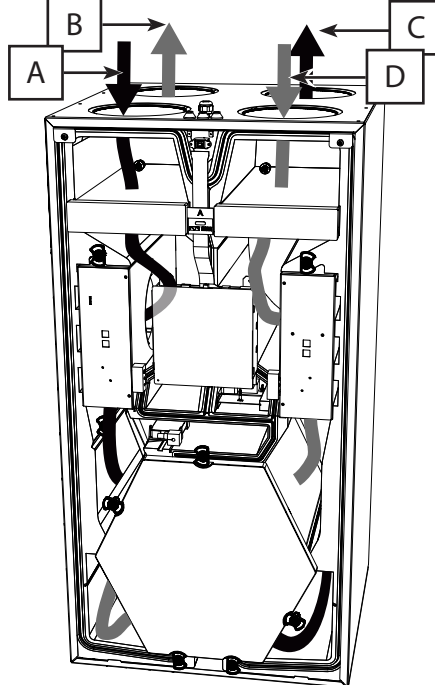








Enne ventilatsiooniseadme kasutuselevõtmist tuleb määrata seadme käelisus. Selleks seatakse vastav lüliti soovitud asendisse (A või B).

Pos.	Variant A	Variant B	Joonis
A	 Väljatõmme	 Välisõhk	
B	 Sissepuhe	 Väljapuhe	
C	 Väljapuhe	 Sissepuhe	
D	 Välisõhk	 Väljatõmme	